

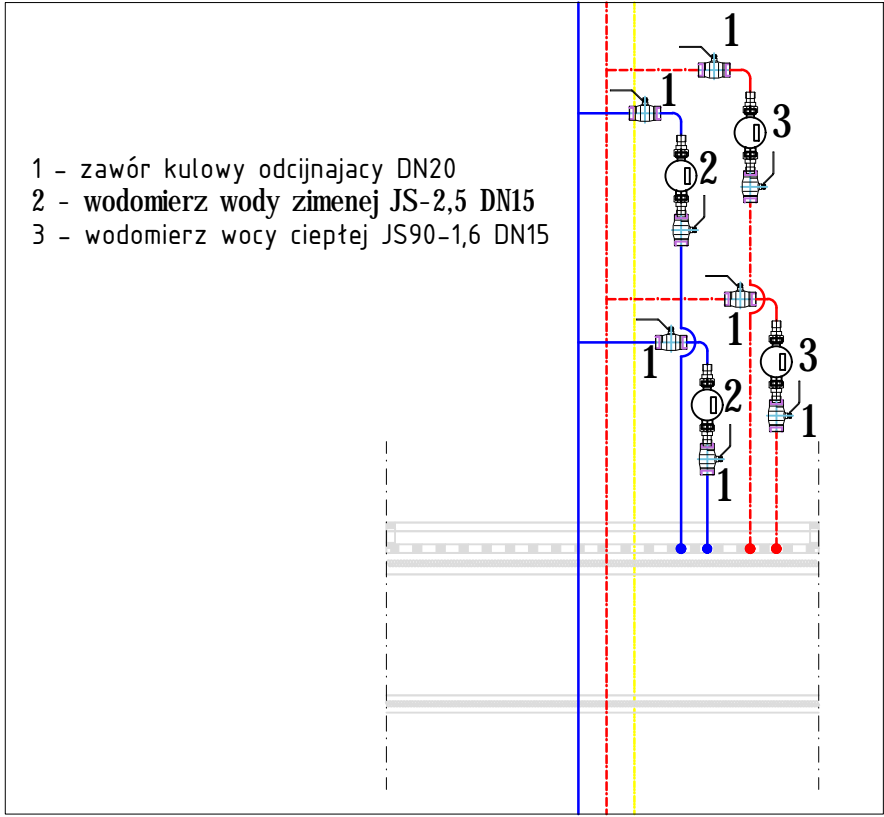


SZCZEGÓŁ SZAFKI WODOMIERZY

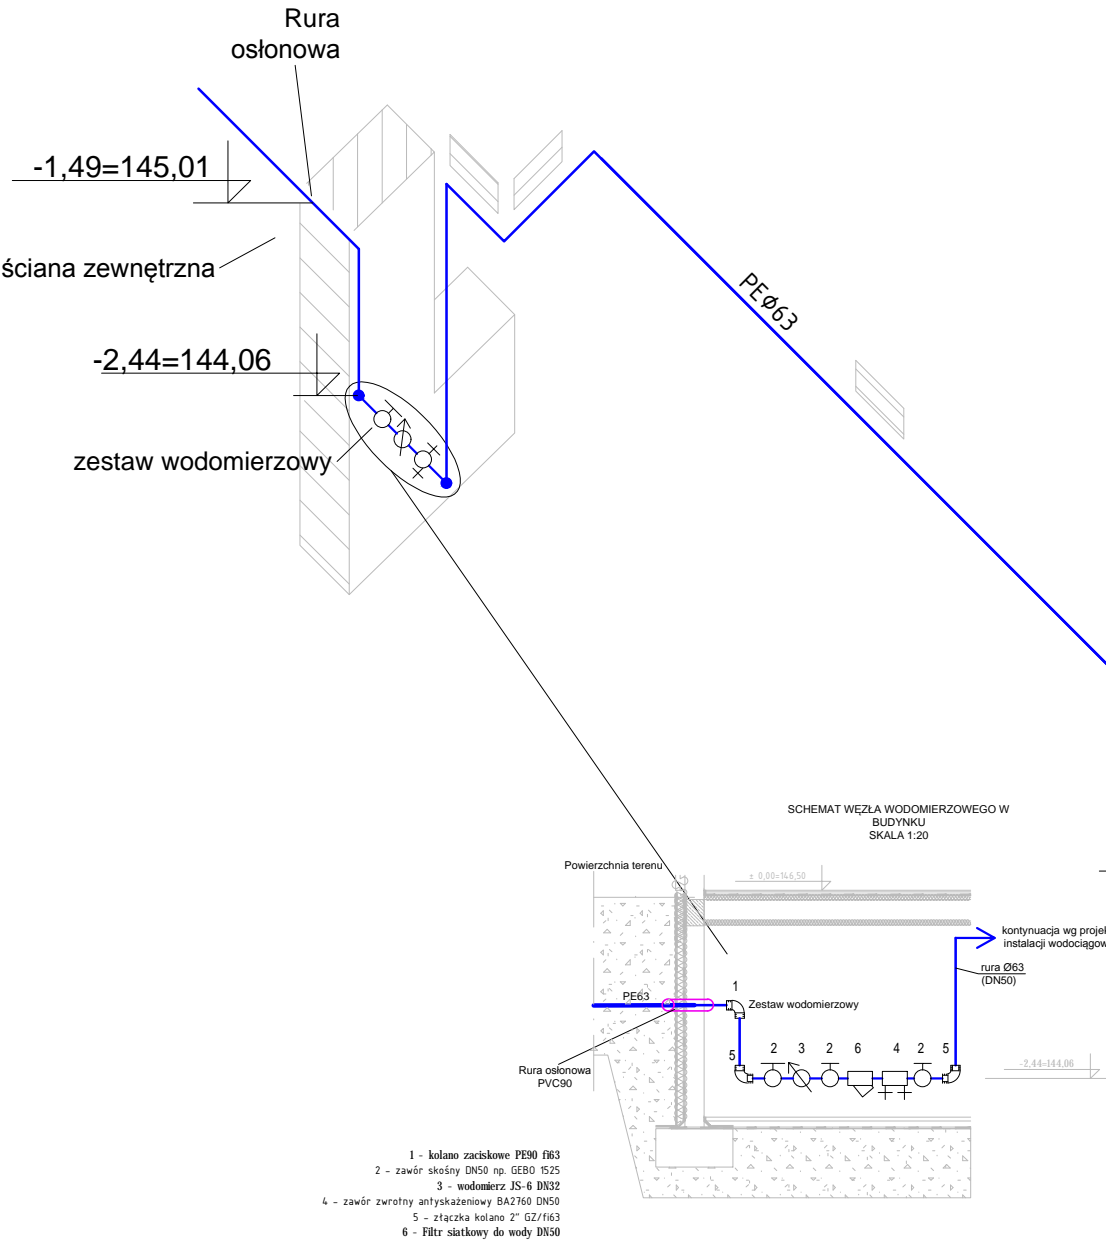

przewód instalacji wody zimnej
przewód instalacji wody ciepłej
przewód instalacji cyrkulacji.

Ø32/32/16 Ø woda zimna/ woda ciepła/ cyrkulacja

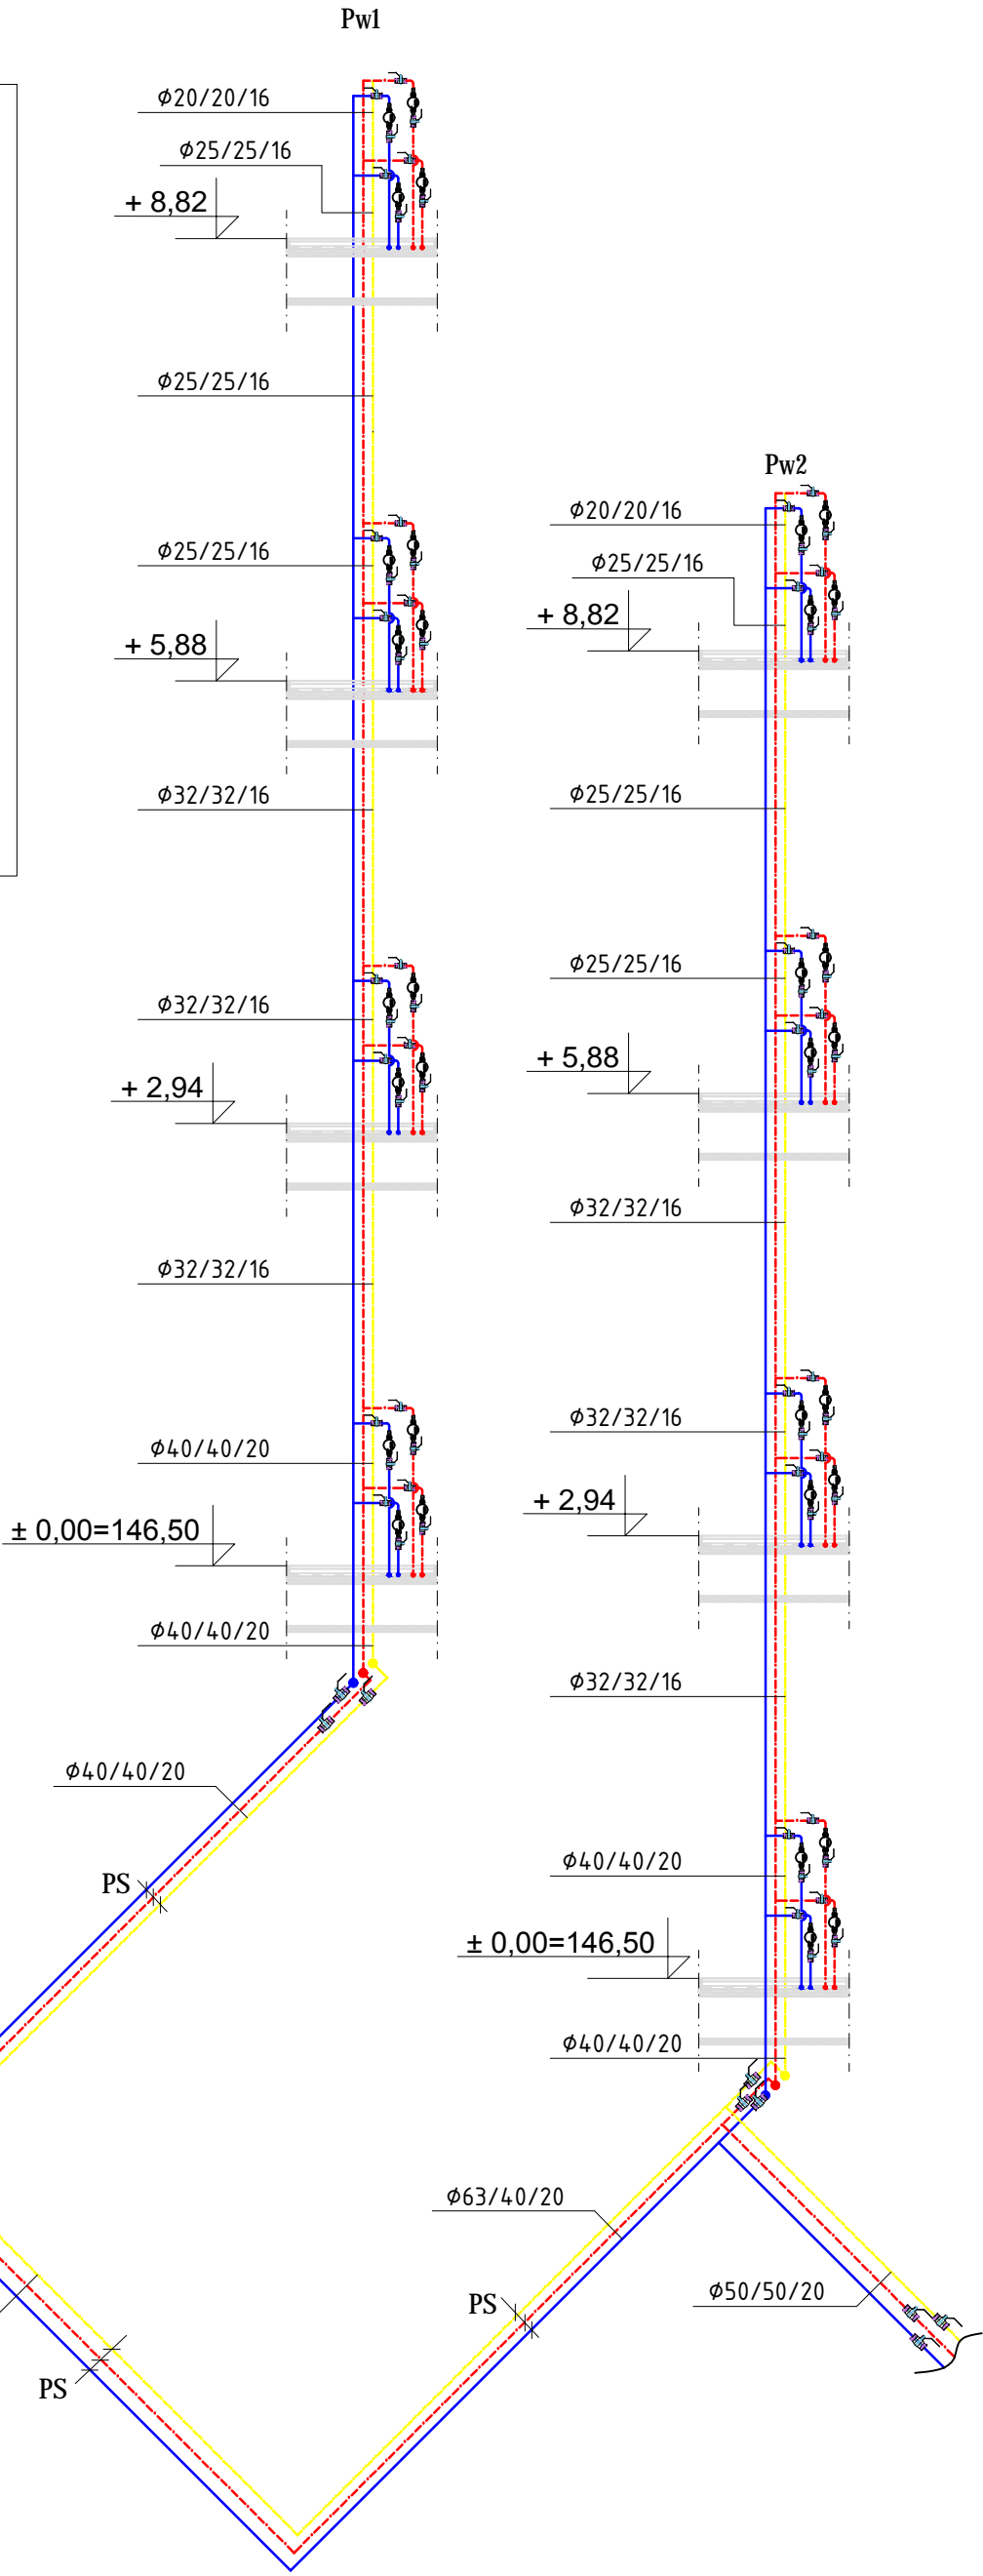

TYP BLOKU: 1P

AutoCAD LT nr. seryjny: 347-92291878		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994		
BIURO PROJEKTOW :		
		ARCHI 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. KOLEJOWA 17 63-400 OSTRÓW WLKP tel. +48 (062) 738 73 55 tel. +48 (062) 591 19 56 fax. +48 (062) 738 73 55 e-mail: archi99@wp.pl, archi99@neotrada.pl
INWESTOR :	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14	BRANZA : SANITARNA
OBIEKT :	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY
LOKALIZACJA:	Ostrów Wlkp., ul. Klasztorna	DATA : LUTY 2017
TEMAT OPRACOWANIA :	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO	OBRĘB MAPY : 0124
		NR DZIAŁKI : 5/14, 5/15 5/16, 5/19
NAZWA RYSUNKU :	PIONY INSTALACJI WODOCIAĞOWEJ	SKALA : 1:50
		NR RYS : S-13
PROJEKTANT:	mgr inż. WIESŁAW WENC	NR UPR. UAN.7342-112/92
		PODPIS
OPRACOWAŁ:	mgr inż. GRZEGORZ KOŁODZIEJ	NR UPR.
		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:		NR UPR.
		PODPIS

UWAGA:

W pomieszczeniu węzła ciepła należy przewidzieć montaż dodatkowego wodomierza na instalacji uzupełniającej wodę z zładu instalacji c.o. Wodomierze należy montować w szachtach instalacyjnych i zamknąć drziczkami rewizyjnymi z wizjerem na wysokości licznika ciepła.