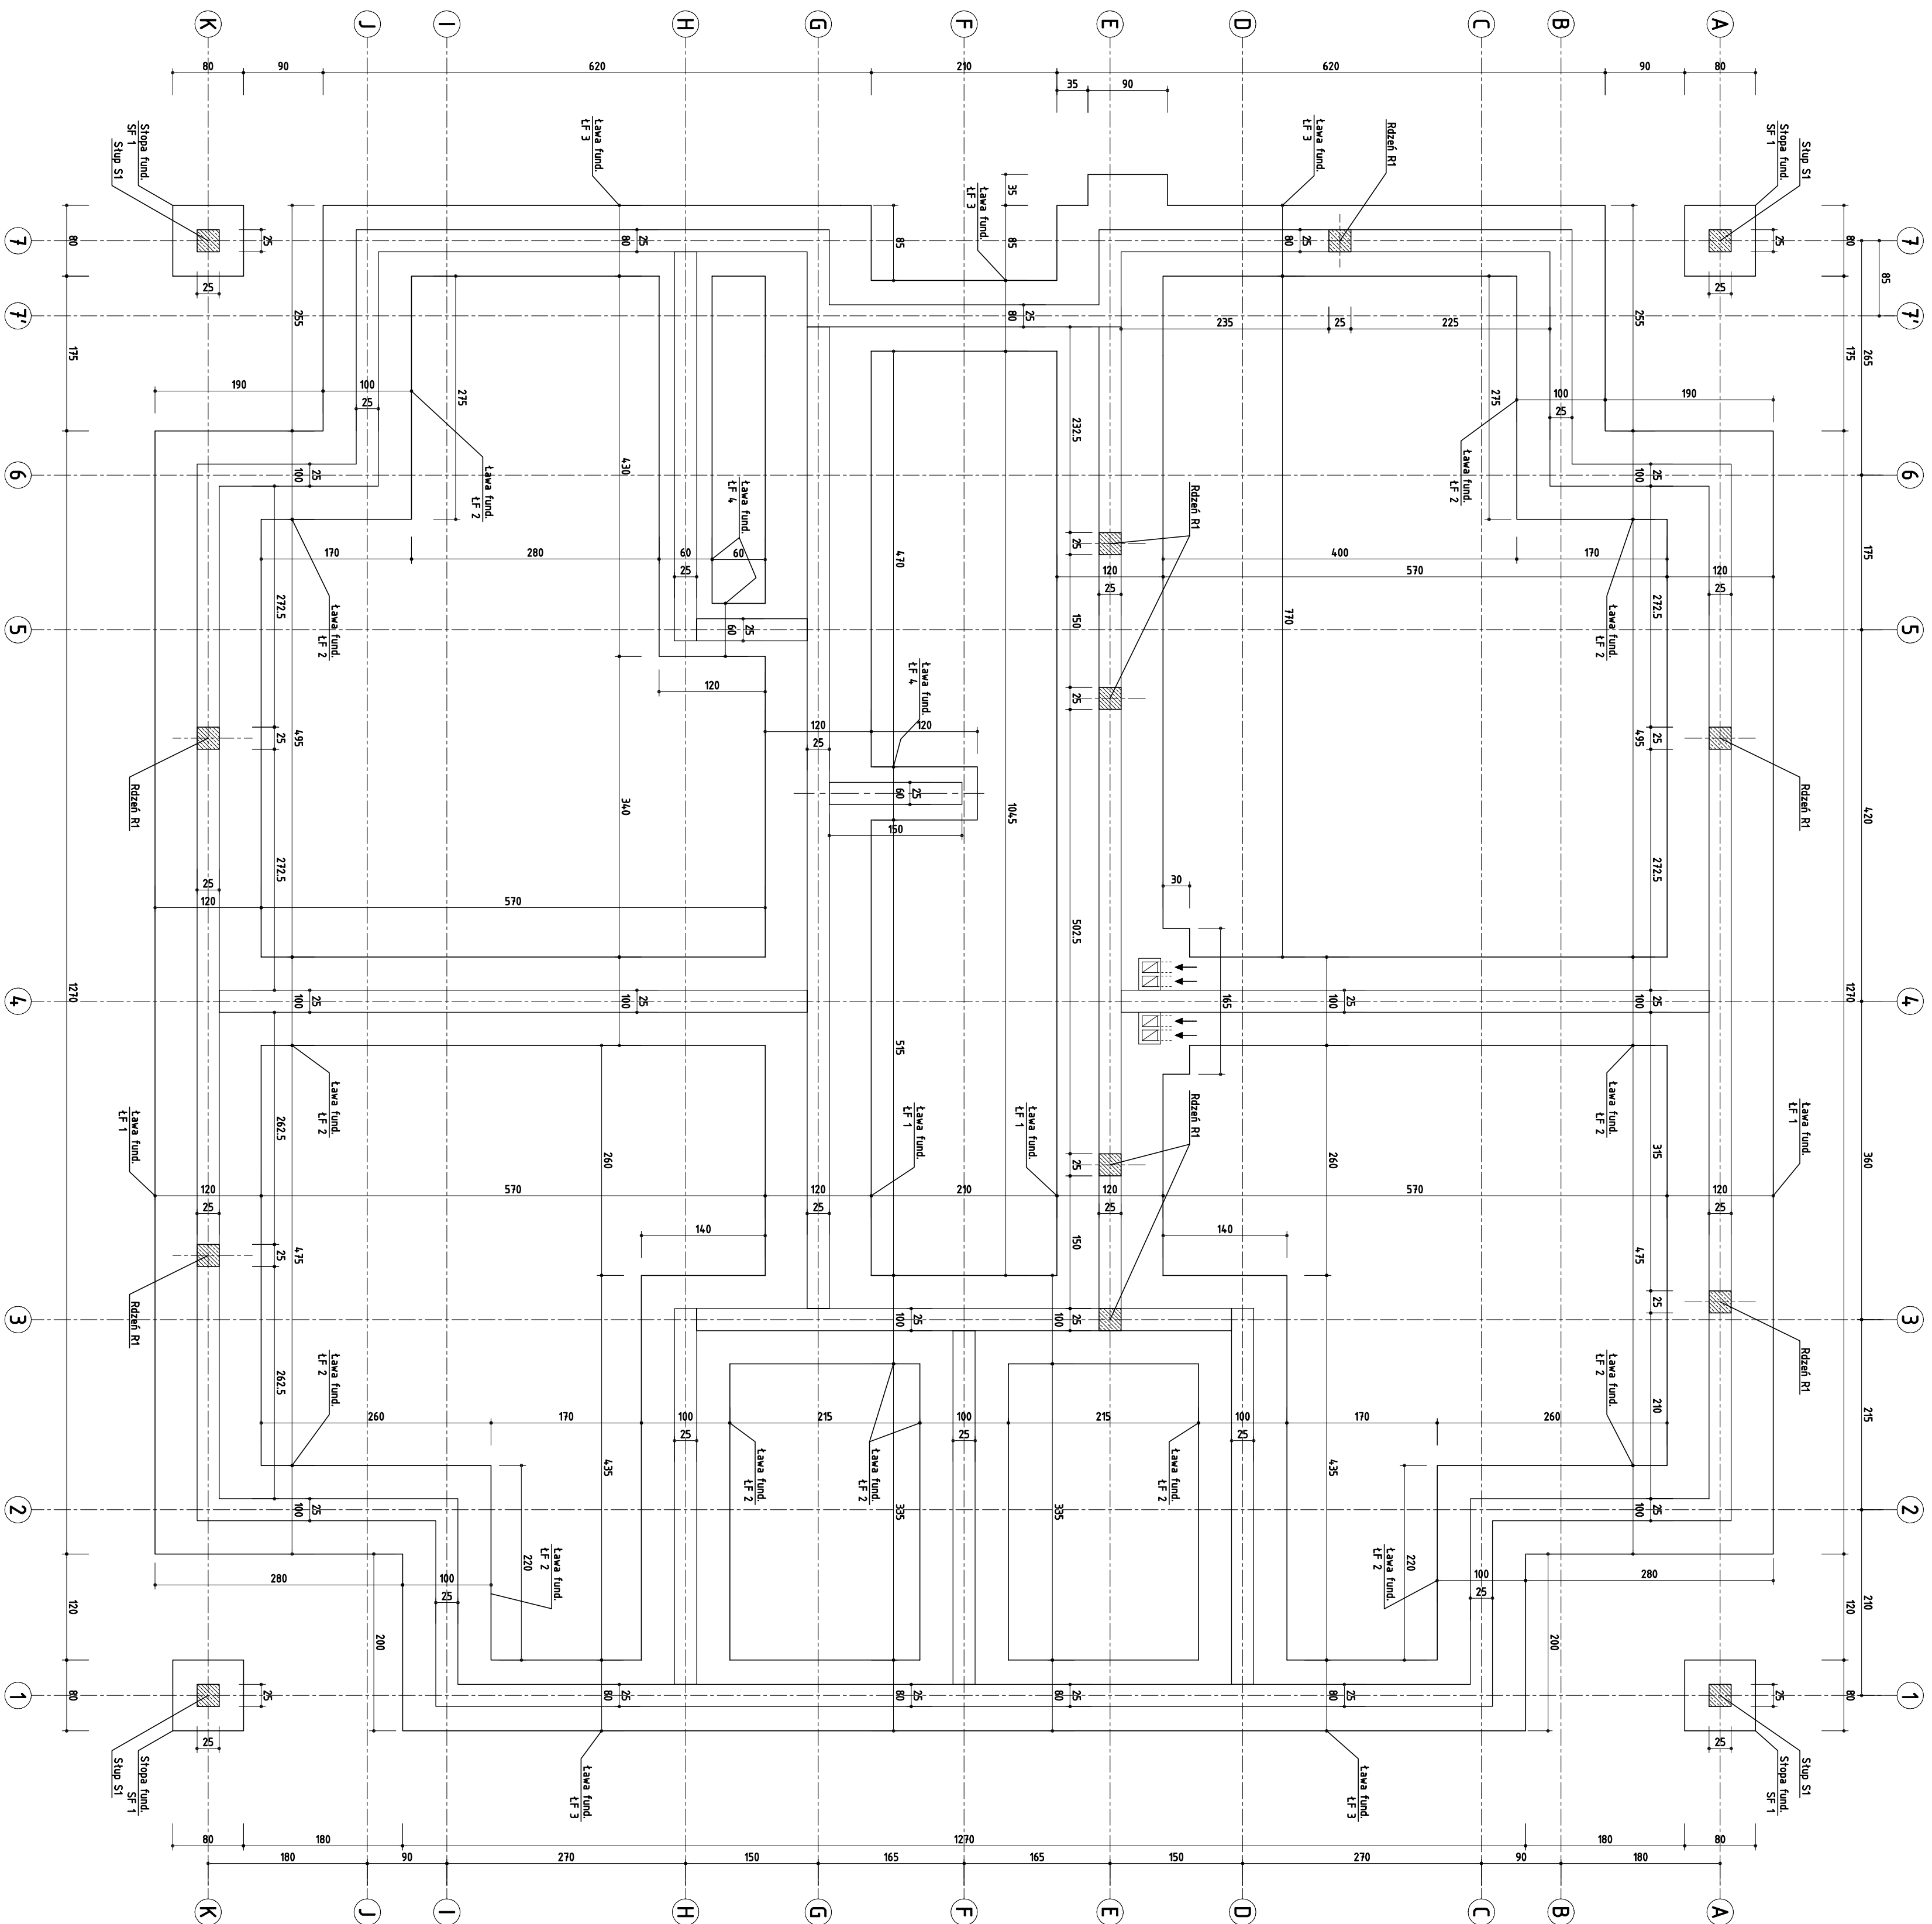


Rzut fundamentów

[illegible]

Materiały:

Ściany fundamentowe	beton C20/25 (B25)	52,0 m ³
Stupy, rdzenie żelbetnowe	beton C20/25 (B25)	0,8 m ³
Ławy, stopy fundamentowe	beton C16/20 (B20)	52,0 m ³
Warstwa wyrównawcza	beton C12/15 (B15)	16,0 m ³

Uwaga:

1. Rysunek rozstrzygnąć: tarczę oraz z rysunkami architektury.
2. Pomiar posadowienia fundamentu wynosi -3,80 m.
3. Miejszkie powierzchnie betonowe zagłębione w gruncie pokryć izolacyjną warstwą bitumiczną.
4. W trakcie robót ziemnych nie wolno dopuścić do zawilżania lub zalania wykopów wodą i wypiętrzania gruntów w podłożu posadowienia fundamentu.
5. W trakcie pracy w okresie zimowym nie wolno dopuścić do przemarznięcia gruntów w dnie wykopów fundamentowych.
6. Po wykonaniu wykopów należy niezwłocznie wykonać warstwę wyrównawczą grubości 10 cm z chudego betonu (beton C12/15).
7. W okresie wyrównania w podłożu warunków gruntowych innych niż założono w projekcie oraz w przypadku wątpliwości odnośnie podłoża gruntowego należy wystrząsnąć prace i niezwłocznie powiadomić projektanta i geotechnika aby dokonać doboru podłoża.

Poziomy posadowienia dla poszczególnych budynków

Budynek	Poziom posadowienia
II - 1P	144,50
IV - 1P	142,70
VI - 1P	143,00
VIII - 1P	143,95

TYP BLOKU: 1P

[illegible]