


UWAGA:
Instalację c.o. należy wykonać z rur PP PN20 w systemie rur B0RPlus-Stabi

SZCZEGÓŁ SZAFKI CIEPŁOMIERZY

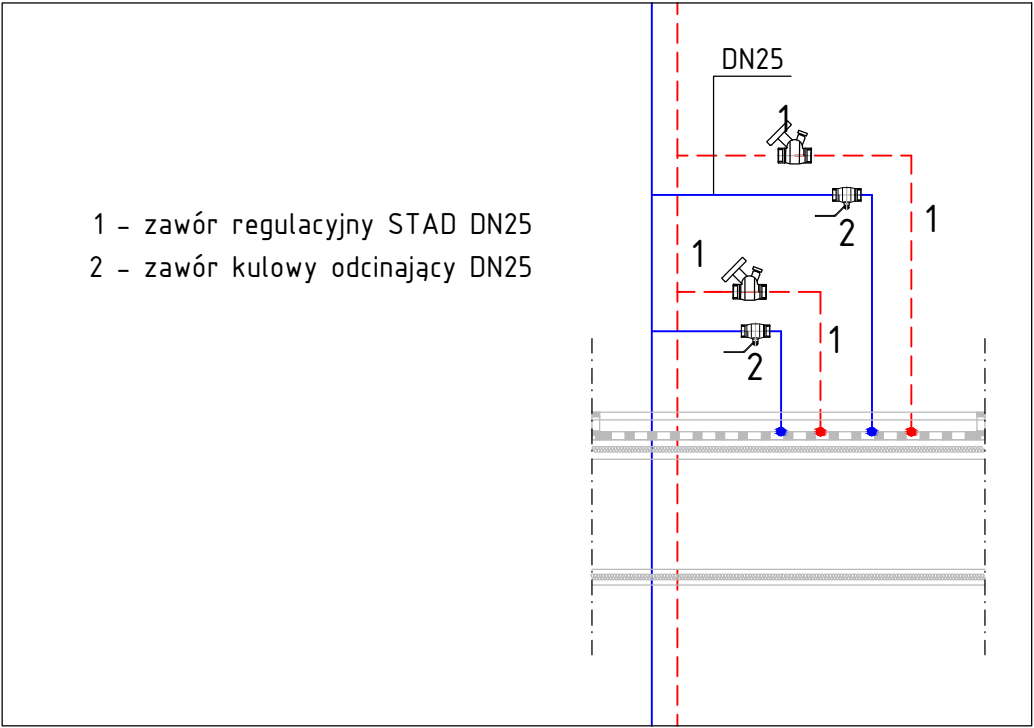

przewód zasilający instalacji c.o. ---
przewód powrotny instalacji c.o. ---

TYP BLOKU: 1P (nr VIII)

AutoCAD LT nr. serijny: 347.92291878		
BUDOWA I URUCHOMIENIE WŁASNOŚCI		
BIURO PROJEKTOWE:		
		ARCHI 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. KOLEJOWA 17 01-650 WARSZAWA tel. +48 (022) 738 73 55 e-mail: pracownia@archi99.pl
INWESTOR:	Towarzystwo MZGM Sp. z o.o. ul. ...	OBJEKT: SANITARNA
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
LOKALIZACJA:	ul. ...	DATA: CZERWIEC 2020
TEMAT OPRACOWANIA:	OPRACOWANIE PROJEKTU C.O. W MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH	UWAGI: 0124 5/10, 5/11 5/19
NAZWA RYSUNKU:	PIONY INSTALACJI C.O.	SKALA: 1:50 NR RYS: S-19
PROJEKTANT:	NR UPR. WKP/0347/POOS/12	PODPIS
UWAGI:	NR UPR.	PODPIS
UWAGI:	NR UPR.	PODPIS