

BILANS POW. 3. KONDYGNACJI NADZIEMNEJ			
nr	nazwa pomieszczenia	posadzka	powierzchnia
3.1	komunikacja	plyty gres.	33.850000
MIESZKANIE nr 9			
3.2	komunikacja	plyt. ceram.	6.700000
3.3	łazienka	plyt. ceram.	10.910000
3.5	kuchnia	plyt. ceram.	6.750000
3.6	pokój	panele podł.	18.540000
SUMA			4.753
MIESZKANIE nr 10			
3.7	komunikacja	plyt. ceram.	4.640000
3.8	łazienka	plyt. ceram.	19.130000
3.9	pokój	panele podł.	7.800000
3.10	kuchnia	plyt. ceram.	11.600000
3.11	pokój	panele podł.	4.787
SUMA			4.787
MIESZKANIE nr 11			
3.12	komunikacja	plyt. ceram.	4.640000
3.13	łazienka	plyt. ceram.	10.910000
3.14	pokój	panele podł.	7.800000
3.15	kuchnia	plyt. ceram.	11.600000
3.16	pokój	panele podł.	4.787
SUMA			4.787
MIESZKANIE nr 12			
3.17	komunikacja	plyt. ceram.	6.700000
3.18	łazienka	plyt. ceram.	10.910000
3.19	pokój	panele podł.	6.740000
3.20	kuchnia	plyt. ceram.	18.540000
3.21	pokój	panele podł.	4.752
SUMA			224.64

TYP BLOKU: 1P

AutocAD LTUK **Arch99** 1878

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE. USTAWA Z DN. 4.02.1994

BIURO PROJEKTOW :
Arch99

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. KOŁAJOWA 17
63-400 OSTROW WILKP
tel. +48 (052) 738 73 55
e-mail: pracownia@arch99.pl

INWESTOR :
Mięski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
MZGM Sp. z o.o.
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Kościuszki 14

BRANŻA :
ELEKTRYCZNA

OBJEKT :
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

STADIUM :
PROJEKT WYKONAWCZY

LOKALIZACJA :
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Klasztorna 20A

DATA :
CZERWIEC 2020

TYTUŁ :
OPRACOWANA :
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

OBREB MAPY :
0124

NR DZIAŁKI :
5/10 5/11 5/19

NAZWA :
RYSUNKU :
RZUT II PIĘTRA -INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

SKALA :
1:100

NR RYS. :
5

PROJEKTANT :
mgr inż. Roman Stachowiak

NR UPR. :
AU.F-1-4-100/78

PODPIS

OPRACOWAŁ :
inż. Arkadiusz Koperdowski


NR UPR. :
NR UPR.

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY :

NR UPR. :

PODPIS

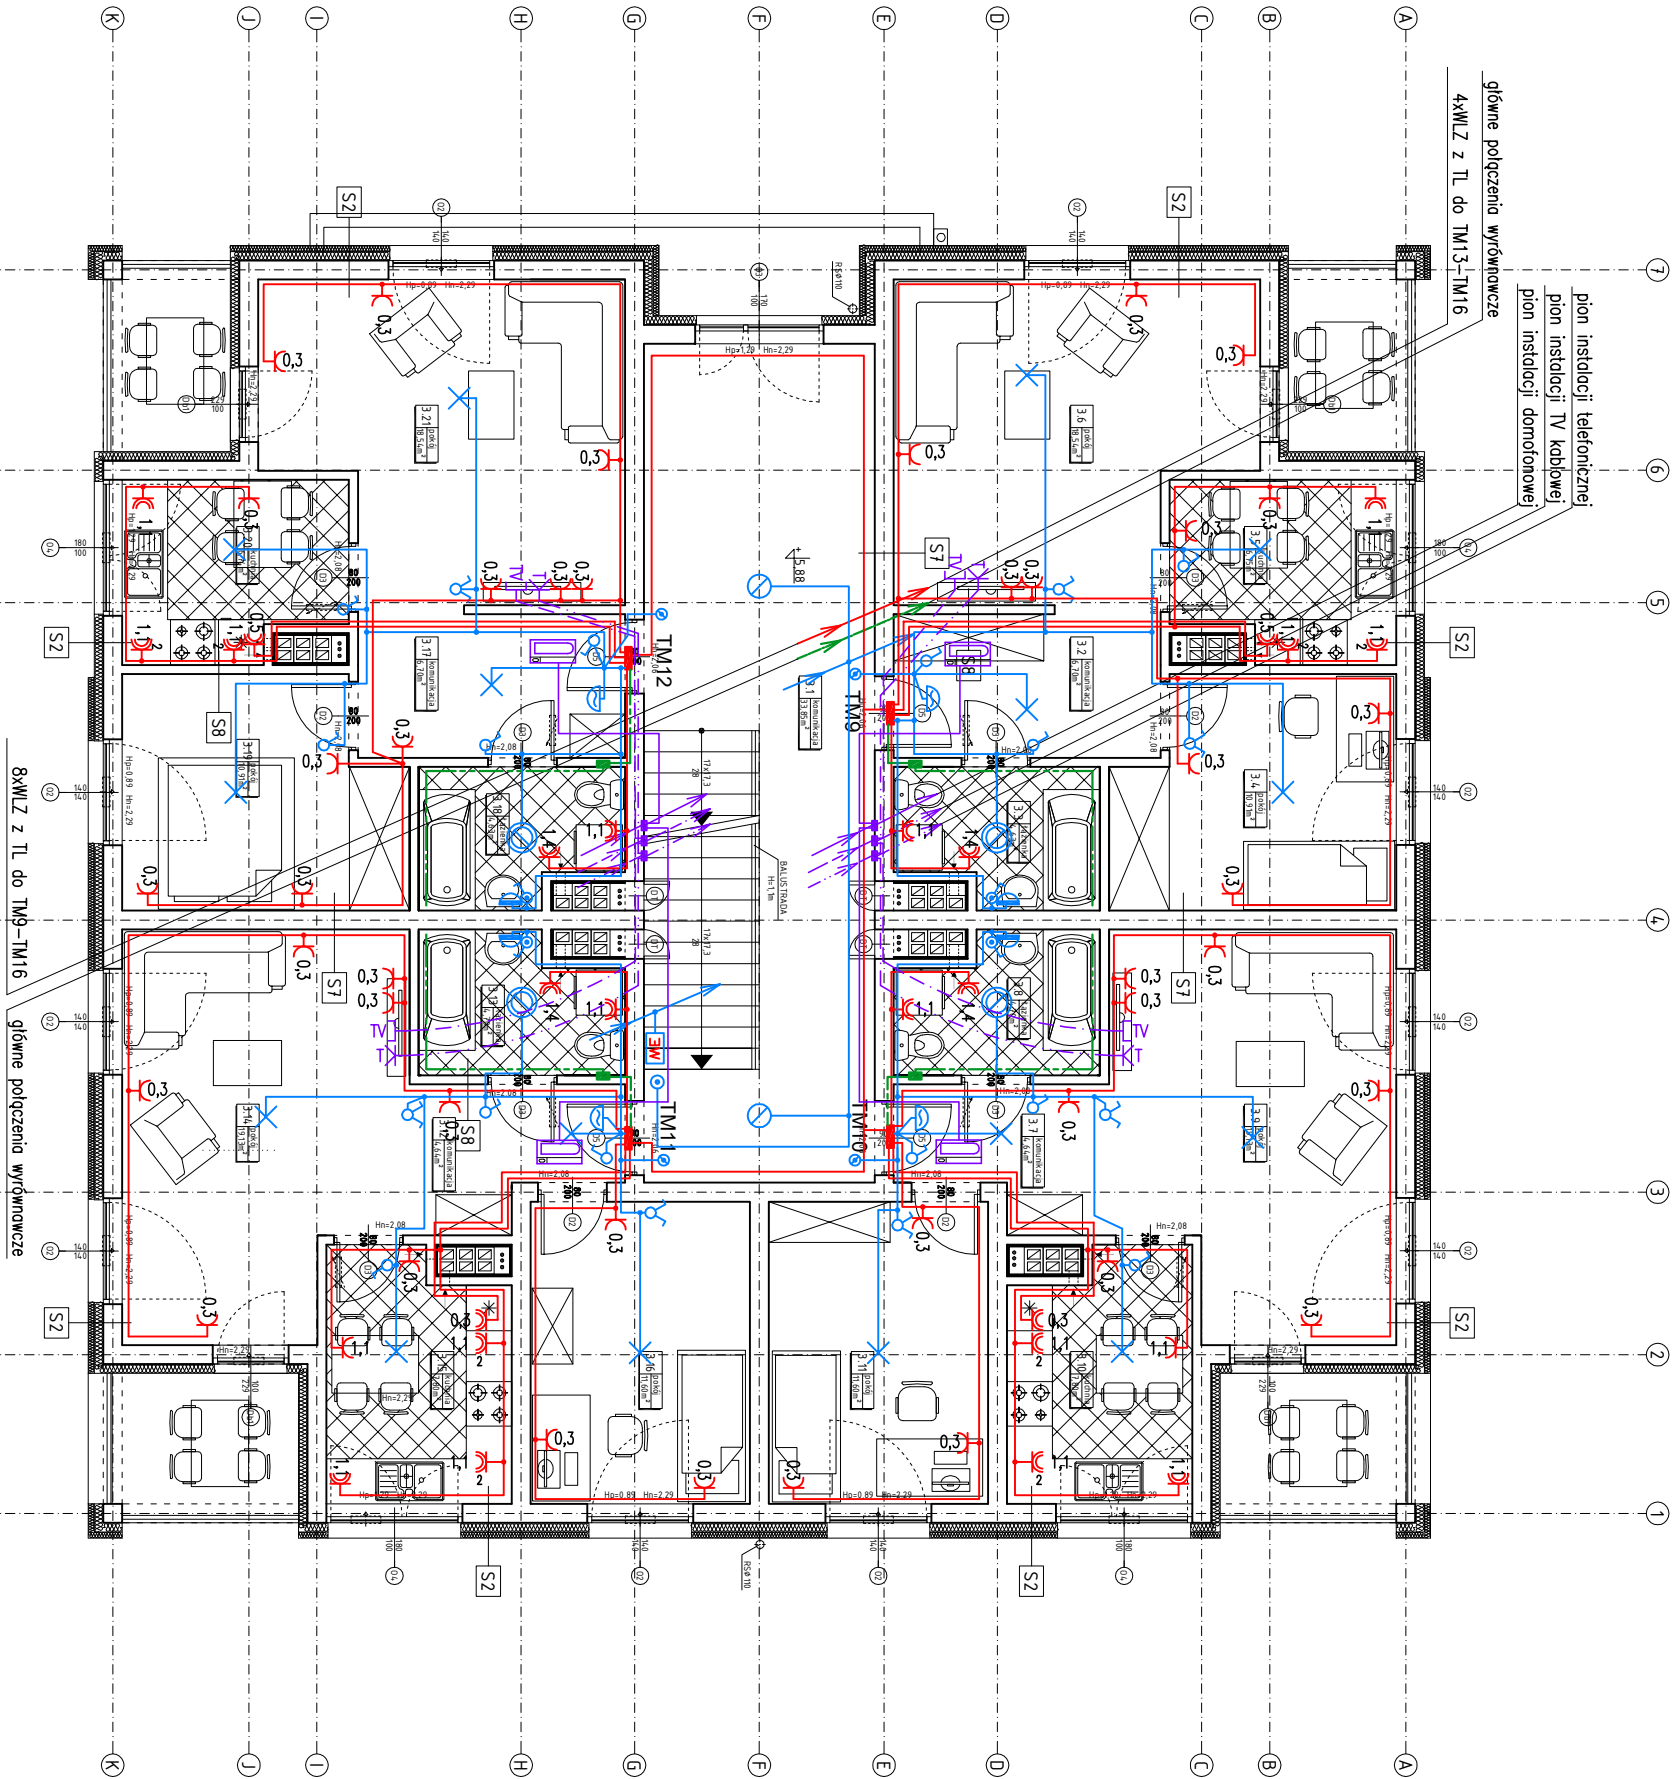

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
PRZY DOTYKU :

BEZPOŚREDNIM:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIKI RÓŻNOCIŁOWOPRĄDOWE
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UWAGI

PROJEKT ASYMETRYCZNY, ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYM I PROJEKTEM
POZIOMYCH RZUTÓW, DOSTOSOWAĆ INDYWIDUALNĄ W PARCII O PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- WYMIARY STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZE STANEM RZECZYWISTY OTWORÓW
NA BUDOWIE
- WEWNĘTRZNE OTWORY DRZWIOWE NA ETAPIE ROBÓT WYKONAWCZYCH NALEŻY
ODPOWIEDNIE DO KONWENCJI PROJEKTOWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ